



C-9329


Модуль пуска пожаротушения

Описание

Модуль пуска пожаротушения C-9329 используется совместно с приборами управления пожаротушением GST303 и GST306. Позволяет контролировать пусковую цепь и цепь СДУ на обрыв и короткое

Назначение контактов

Назначение клеммных колодок на схеме ниже:

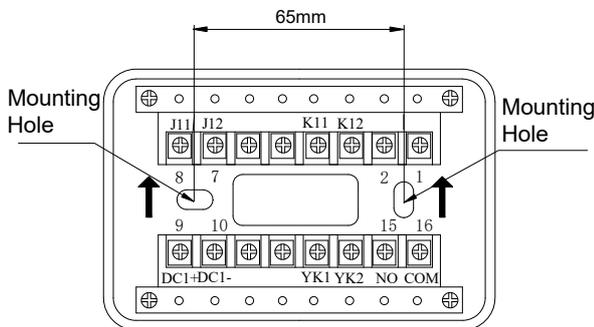

J11, J12: Пусковая цепь, нормально замкнутая в режиме ожидания. При активации - 24В

K11, K12: Вход СДУ

DC1+, DC1-: Подключение командного сигнала от прибора управления пожаротушением.

YK1, YK2: Выход для передачи состояния в прибор управления пожаротушением.


COM, NO: Резервный выход цепи «ПУСК»

Рекомендованный кабель

Не менее 1.5mm² для подключения DC+ и DC-, не менее 1.0mm² or above fire cable for others, all cables subject to local codes.

Применение

Модуль не нуждается в настройке. После подключения всех проводов к базе, необходимо просто установить модуль. Типовая схема соединений:

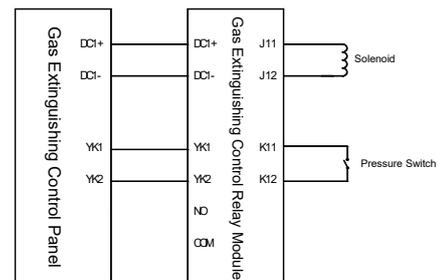

Technical Specification

Пусковая цепь	30В/2А
Рабочая температура	-10°C ~ +50°C
Относительная влажность	≤95%, без образования конденсата
Размеры	120мм×80мм×43мм
Материал корпуса	ABS пластик, Белый (RAL9016)
Вес	188г (с базой)

Информация для заказа

Part No.	C-9329
Наименование	Модуль пуска пожаротушения
Совместимое оборудование	GST303, GST306